


Montasjemål over sa-kontakttrådhøyden + høverhøyde + 08(m)

2	Strömpressklemme kp ⁵⁰⁻⁸⁰ / ₇₀₀	8		E-4947 ²	250.001.57	
2	Bæreline 50mm ²	7	Cu	-	250.205.03 ⁰⁴⁵ / _{7m}	
2	C-pressklemme kp 50-50	6			250.001.69	
2	Wireklemme 7/16	5			250.001.87	
6	Kileklemme	4		E-4918	250.001.22	
3	Dobbelt forbindelsest. k.	3		E-7007	250.601.49	
12	Fix wire, 50mm ²	2			006.214.56 ⁰³⁹ / _{7m}	
2	Stavisolator	1		3975	249.801.53	8.3
Art	Gjenstand	Nr	Material	Tegn.nr	Fnr	Verd /kg

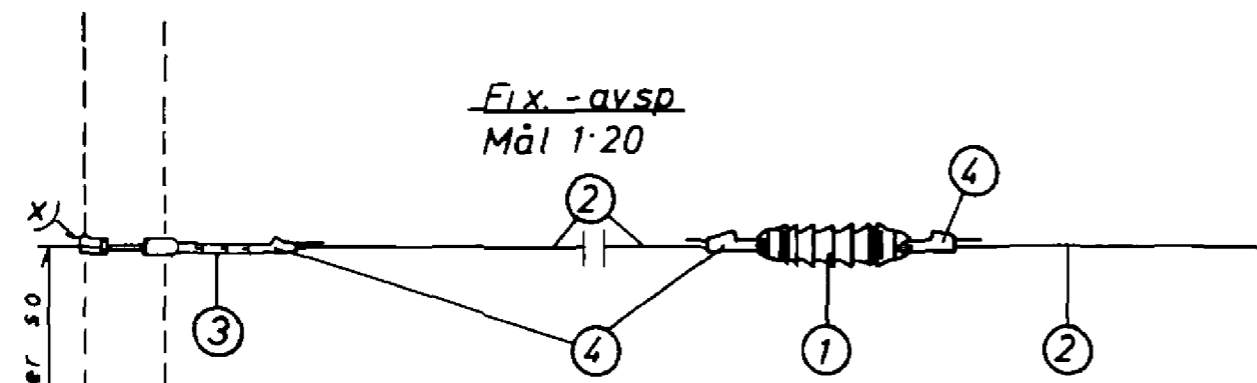

- x) Avsp feste På stålmaster, tegn 1742
- x) " " " tremast, " 2561
- Bardunering Av stålmaster, " 2167
- " " tremast, " 1771

Anvendelse	r3	Avsp feste T-mast endret				14/94	AOA	ARI
	r2	Strekfisk fjernet				15/94	AOA	AMy
	r1	50mm ² påført, pos 2				20/94	AMy	
Utf.	Nr.	Forandringer						
		Kontaktledningsanlegg Avspenning, fix med forankret bæreline System 35				Måle- stokk	Tegn: 24/94	AMy
		NORGES STATSBANER Hovedadministrasjonens Elektroavd				Erstatning for:		
						E-7064		
		A. Baeker				Erstattet av.		